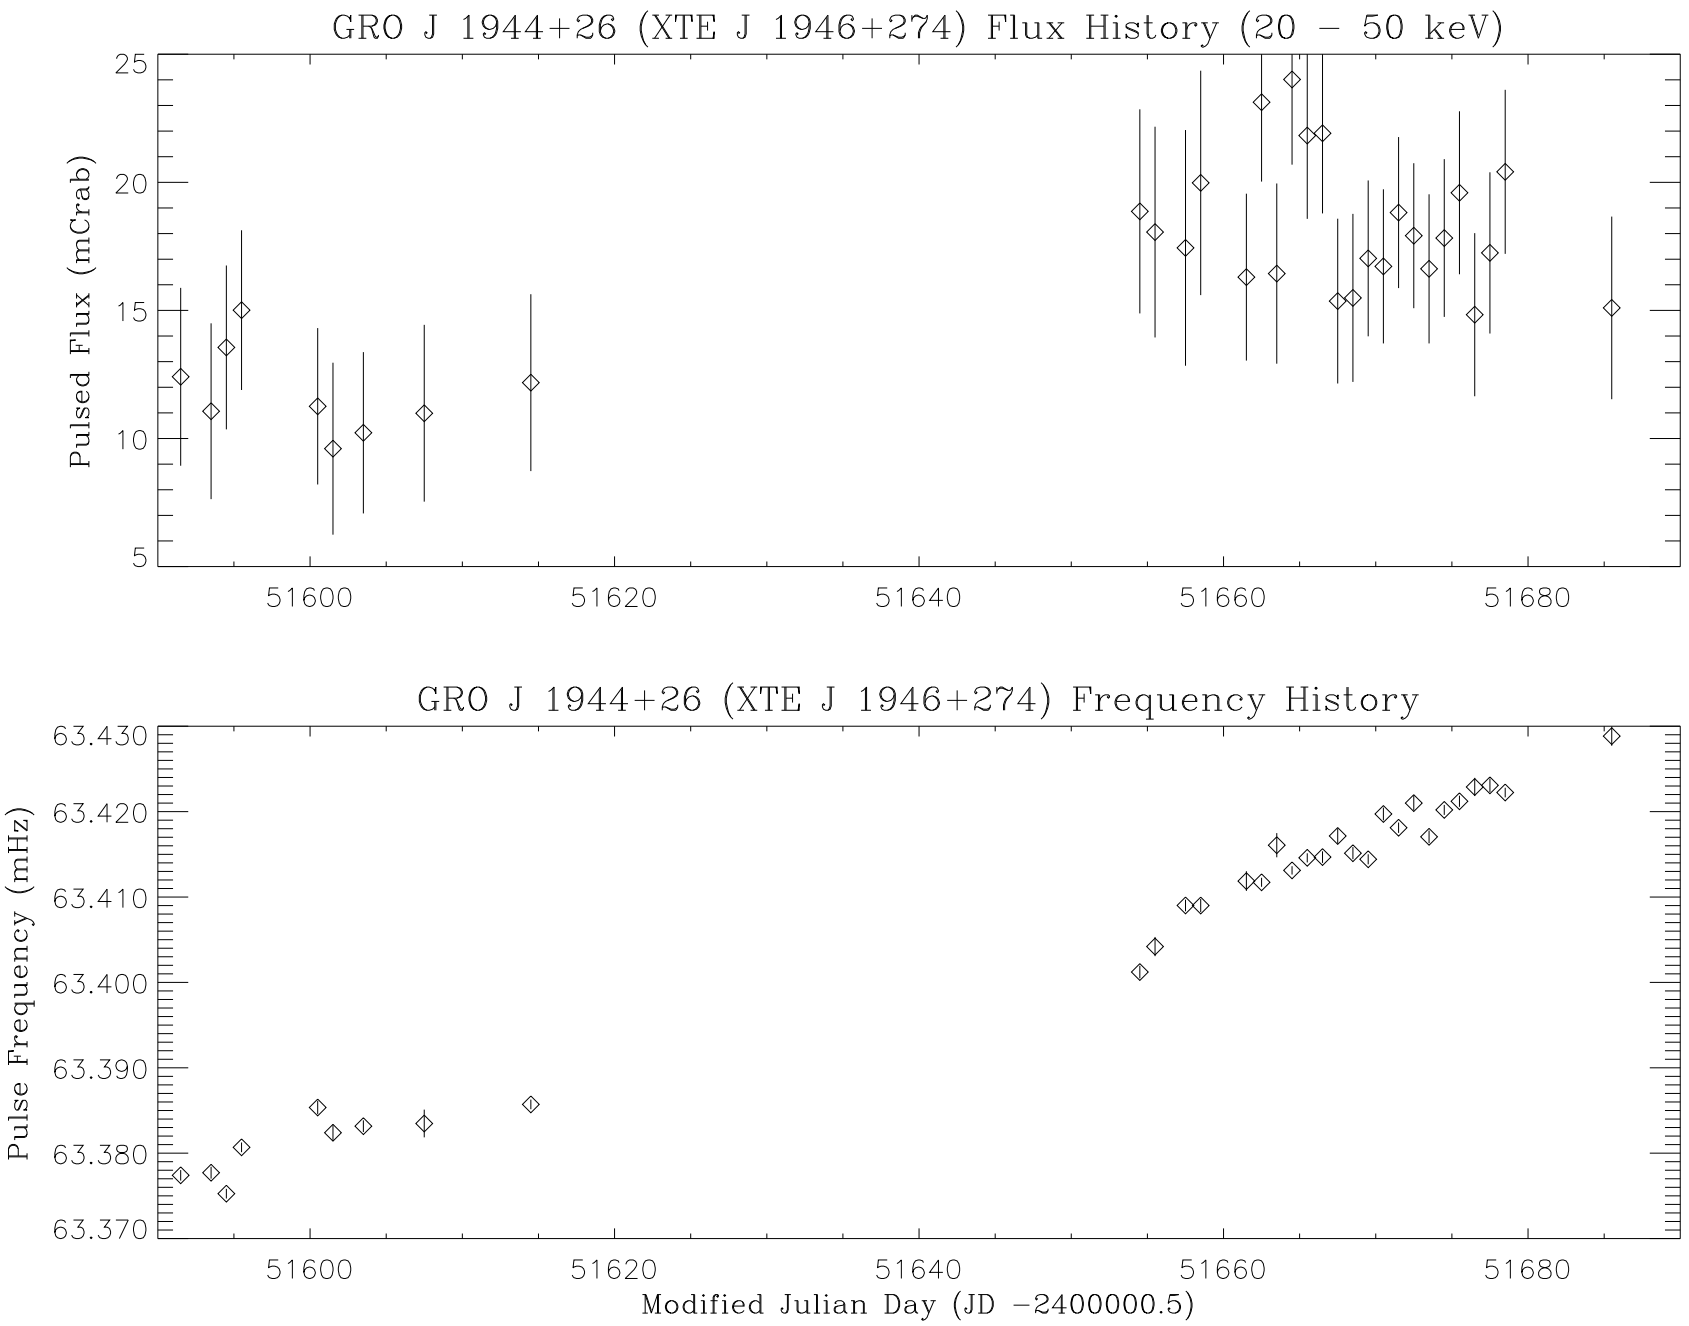
GRO J 1944+26 (XTE J 1946+274) Flux History (20 – 50 keV)
Pulsed Flux (mCrab)
25
20
15
10
5
51600
51620
51640
51660
51680
GRO J 1944+26 (XTE J 1946+274) Frequency History
Pulse Frequency (mHz)
63.430
63.420
63.410
63.400
63.390
63.380
63.370
51600
51620
51640
51660
51680
Modified Julian Day (JD −2400000.5)